



# Prøvning af dæksel fra Jesmig, type JES\_MCF Type 2 – A15, dim. 500 x 500 mm

Prøvningsrapport

Rapportnummer: 560899-2

**Udført for:**

Jesmig Group ApS  
Amalievej 6  
DK-3330 Gørløse  
Danmark

**Nøgleord:** Jesmig Group, dæksel i rustfrit stål, DS 124:1996

**Udført af:**

Teknologisk Institut, Rørcentret  
Gregersensvej  
DK-2630 Taastrup  
Stig Clausen  
Ulrik Hindsberger, Civilingeniør

**Antal sider: 1**

**Antal bilag: 1**

Taastrup den 26. juni 2013



Jesmig Group ApS  
Amalievej 6  
DK-3330 Gørkløse  
Danmark

Rapportnr. 560899-2  
Side 1 af 1  
Billeder 2 stk.  
Initialer UHI

## Prøvningsrapport

- Materiale:** Et dæksel udført i rustfrit stål med armering, klasse B125, dimension 500x500 mm til ø600 brønde blev sendt til test på Rørcentret Teknologisk Institut af Jesmig Group ApS.
- Mærkning:** Dækslet blev fremsendt af Jesmig Group ApS og modtaget på Teknologisk Institut I Taastrup den 4. juni 2013. Dækslet var mærket nr. 560899-2.
- Prøvningsmetode:** Dækslet fra Jesmig Group ApS var sendt til prøvning med henblik på afprøvning efter DS 124:1996, afsnit 8.3.1 test af udbøjning og 8.3.2 test af styrke.
- Prøvningsdato:** Testen blev udført tirsdag den 25. juni, 2013.

**Resultat:** Procedure ved styrketest  
Dækslet blev placeret i en trykpresse understøttet hele vejen langs alle 4 sider på karmen som foreskrevet fra producentens anvisninger. Lastcellen er blevet kalibreret efter ISO 7500-1:1999. Trykket blev påført via en testblok med dimension ø250 mm. Dækslets åbning, clear opening CO = 500 mm.

### Resultater fra styrketesten

	<b>Udbøjning</b>	<b>Tilladelig udbøjning</b>	<b>Tryk</b>	<b>Synlige skader ved tryk på</b>
Dæksel	1,3 mm	5 mm	15 kN	Nej ved 15,0 kN


**Konklusion:** Dæksel mærket 560899-2 har klaret styrkekravet i klasse A til dæksler i henhold til DS/EN 124:1996, afsnit 8.3.1 og 8.3.2

**Betingelser:** Denne prøvningsrapport må kun gengives i uforkortet form. Gengivelse af prøvningsrapporten oversat til et andet sprog må kun ske med Teknologisk Institut's tilladelse.

26. juni 2013, Teknologisk Institut, Taastrup

*Ulrik Hindsberger*

Udført af: Ulrik Hindsberger  
Dir. telefon +45 72 20 22 85

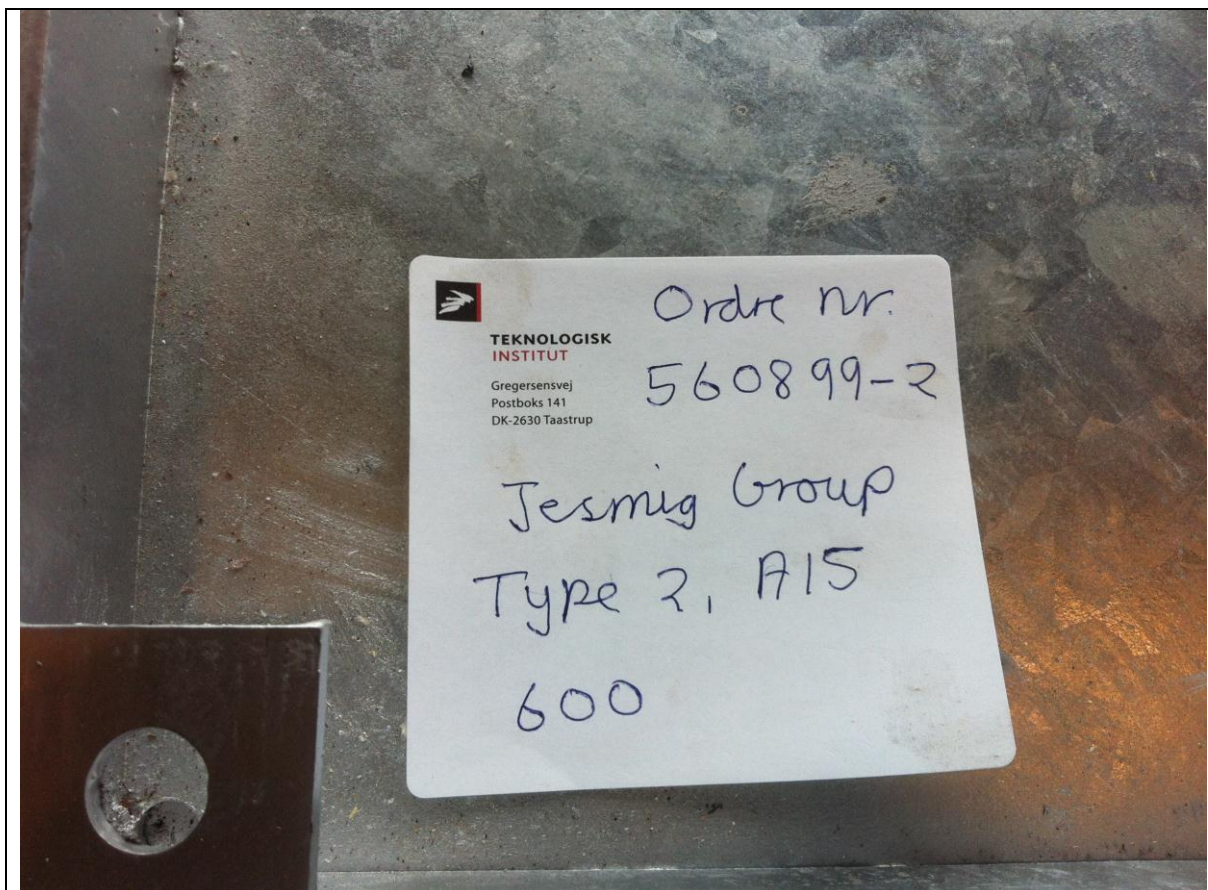

Jesmig Group ApS dæksel, A15, dimension 500x500 mm



Jesmig Group ApS dæksel, A15, dimension 500x500 mm